


Inter horaire à cadran

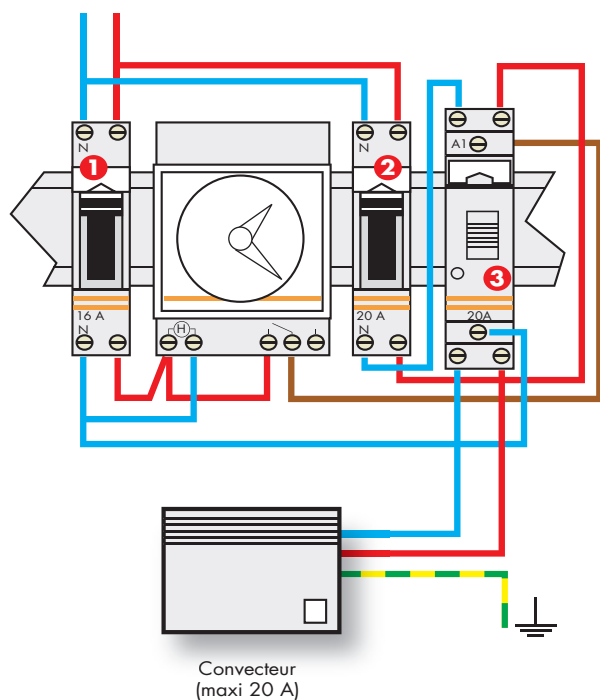


Horloge

Avec contacteur de puissance Exemple : Convecteurs

- ❶ Protection du programmateur par coupe-circuit 10 A ou disjoncteur 16 A.
- ❷ Protection de la ligne et du contacteur par coupe-circuit ou disjoncteur 20 A.
- ❸ Contacteur de puissance.

Raccorder les convecteurs à la terre seulement si ils sont de la classe I

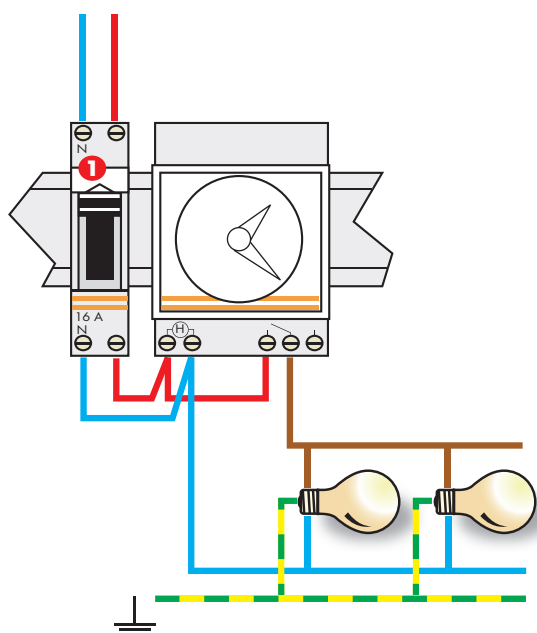

Horloge

Programmation jusqu'à 16 A Exemple : éclairage

- ❶ Protection du programmateur par coupe-circuit 10 A ou disjoncteur 16 A